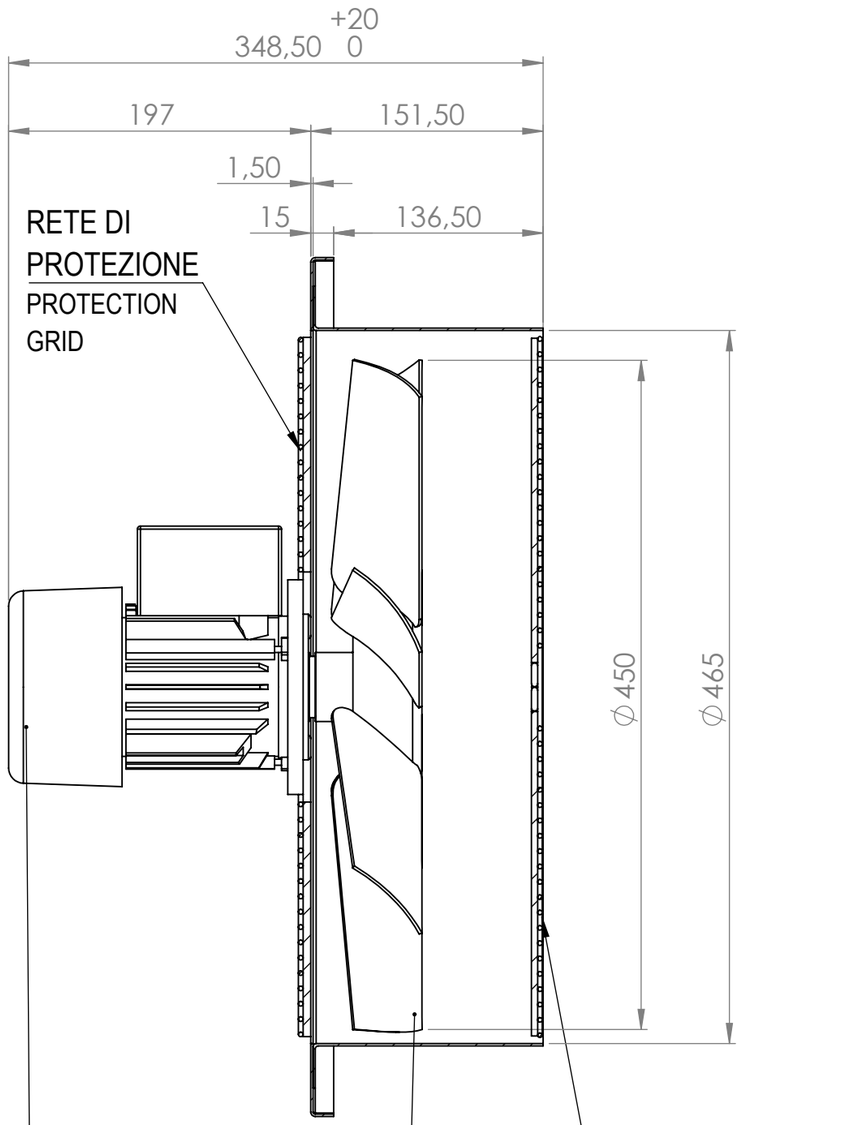

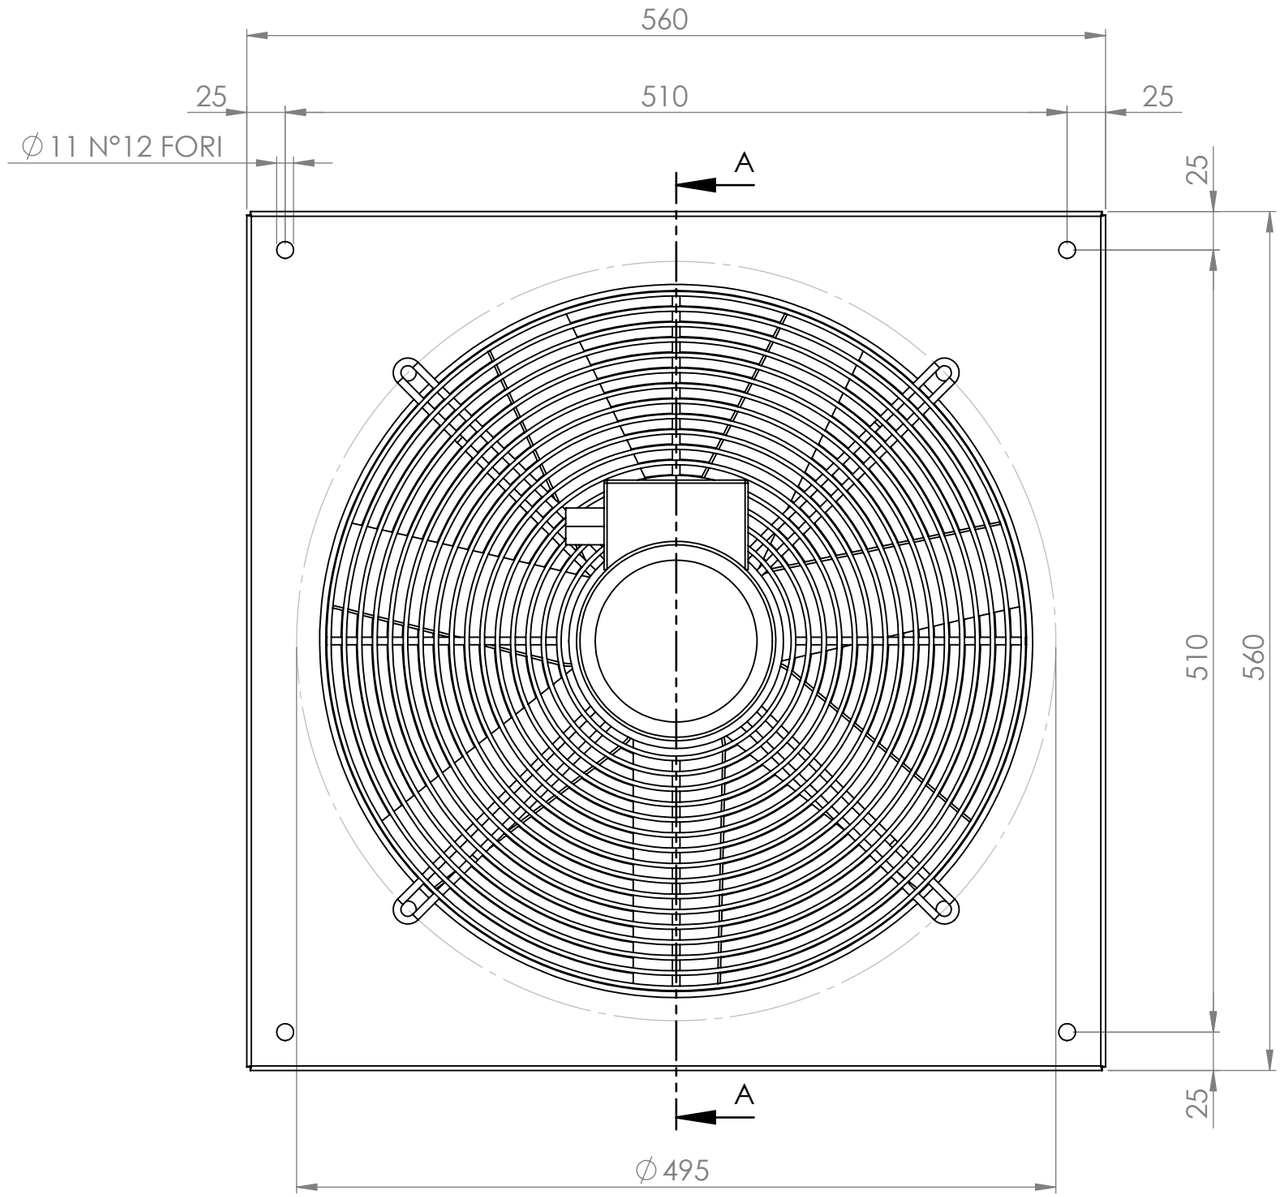

MATERIALE	/						
CIESSE S.R.L. AXIAL AND CENTRIFUGAL FANS	Tolleranze non specificate secondo UNI EN 22768 - M						N° Pezzi -
	Quote: 0-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000	Data 19/04/16
	Toller. ±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1.2	±2	Scala 1:4
	Smussi non quotati Sm.1x45°			Raccordi non quotati R= 0.5				
	TRATTAMENTO /	SOSTITUISCE DIS.			A3			Foglio 1 di 1
	NOME FILE LQT.M.45.74.D	PESO KG.		MODELLO LQT 450				Disegnato SD
	DENOMINAZIONE LQT 45/74 D 0.25KW 4P H63			CODICE LQT/M 45/74 D				REVIS. 00

VIA U. Boccioni,5 Z.I. Mancasale - 42100 Reggio Emilia
TEL.+39 0522 - 517829 - FAX.+39 0522 - 513566
www.ciesseventilatori.com info@ciesseventilatori.com