

TRANSFORMATEUR DE COURANT



TYPE : SW65-2

NORME : CEI - ANSI - CSA


ISOLEMENT : jusqu' à 27.6/70/150kV

I PRIMAIRE : jusqu' à 3000A


1 à 3 noyaux secondaires

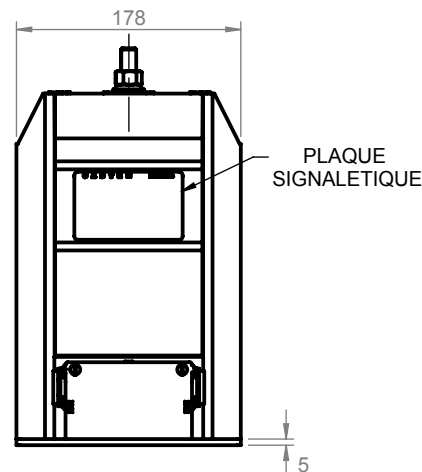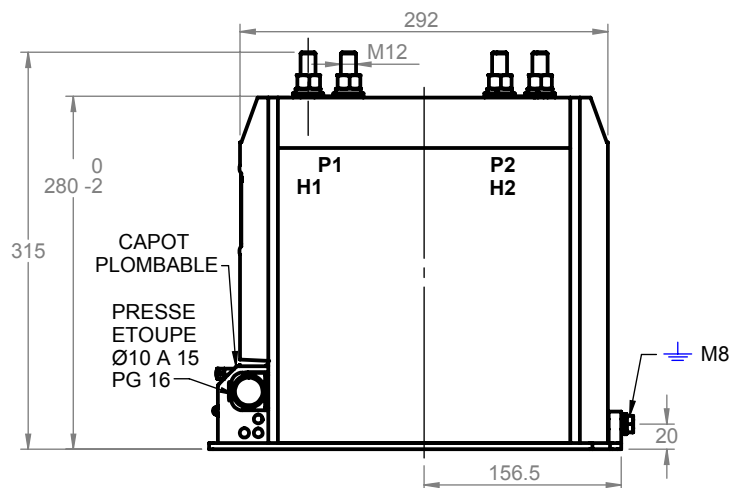


JUSQUE 600A

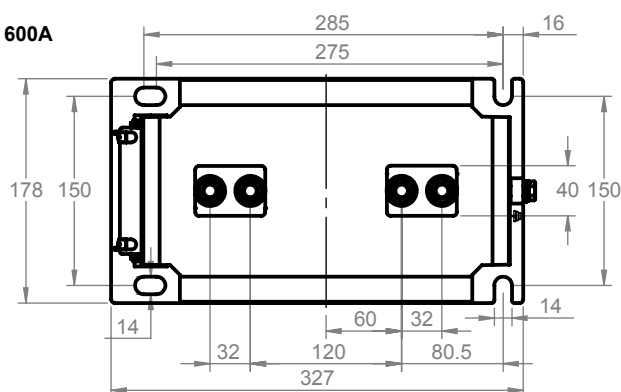


BORNES SECONDAIRES

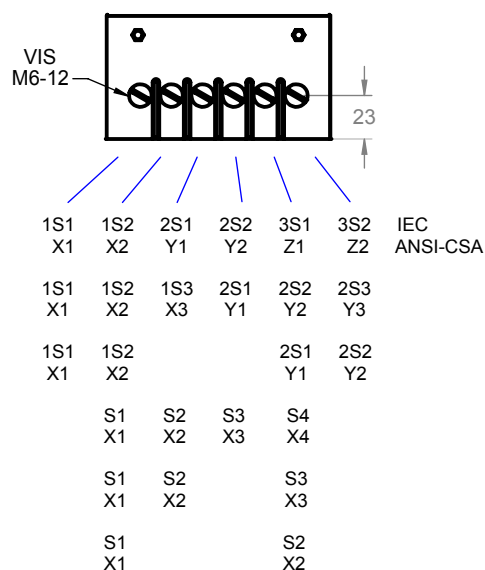


JUSQUE 600 -1200A

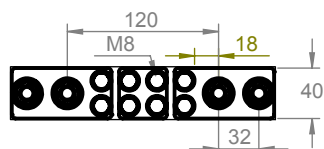

JUSQUE 1250A

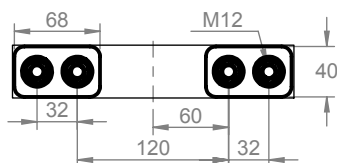

JUSQUE 2500A (goujons hauts)

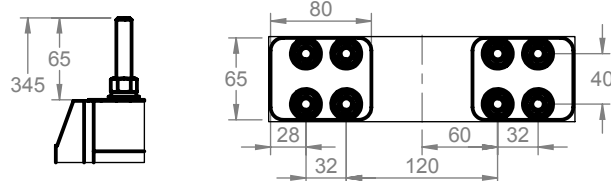

(en 3000A : plages de 88x75)

COUPLES DE SERRAGE NOMINAL (±5%)

Bornes secondaires (M6) : 7 N.m
Bornes primaires (M12) : 30 N.m
Couplage primaires (M8) : 10 N.m
Borne de terre (M8) : 10 N.m

Masse : 30 Kg

Le présent document est la propriété de SADTEM qui se réserve le droit de le modifier à tout moment sans préavis

Créat. : 15.11.1999

Rév. : 23.01.2017

SADTEM

BP 655
59506 DOUAI CEDEX
FRANCE

TRANSFORMATEURS DE MESURE

N°1-33912