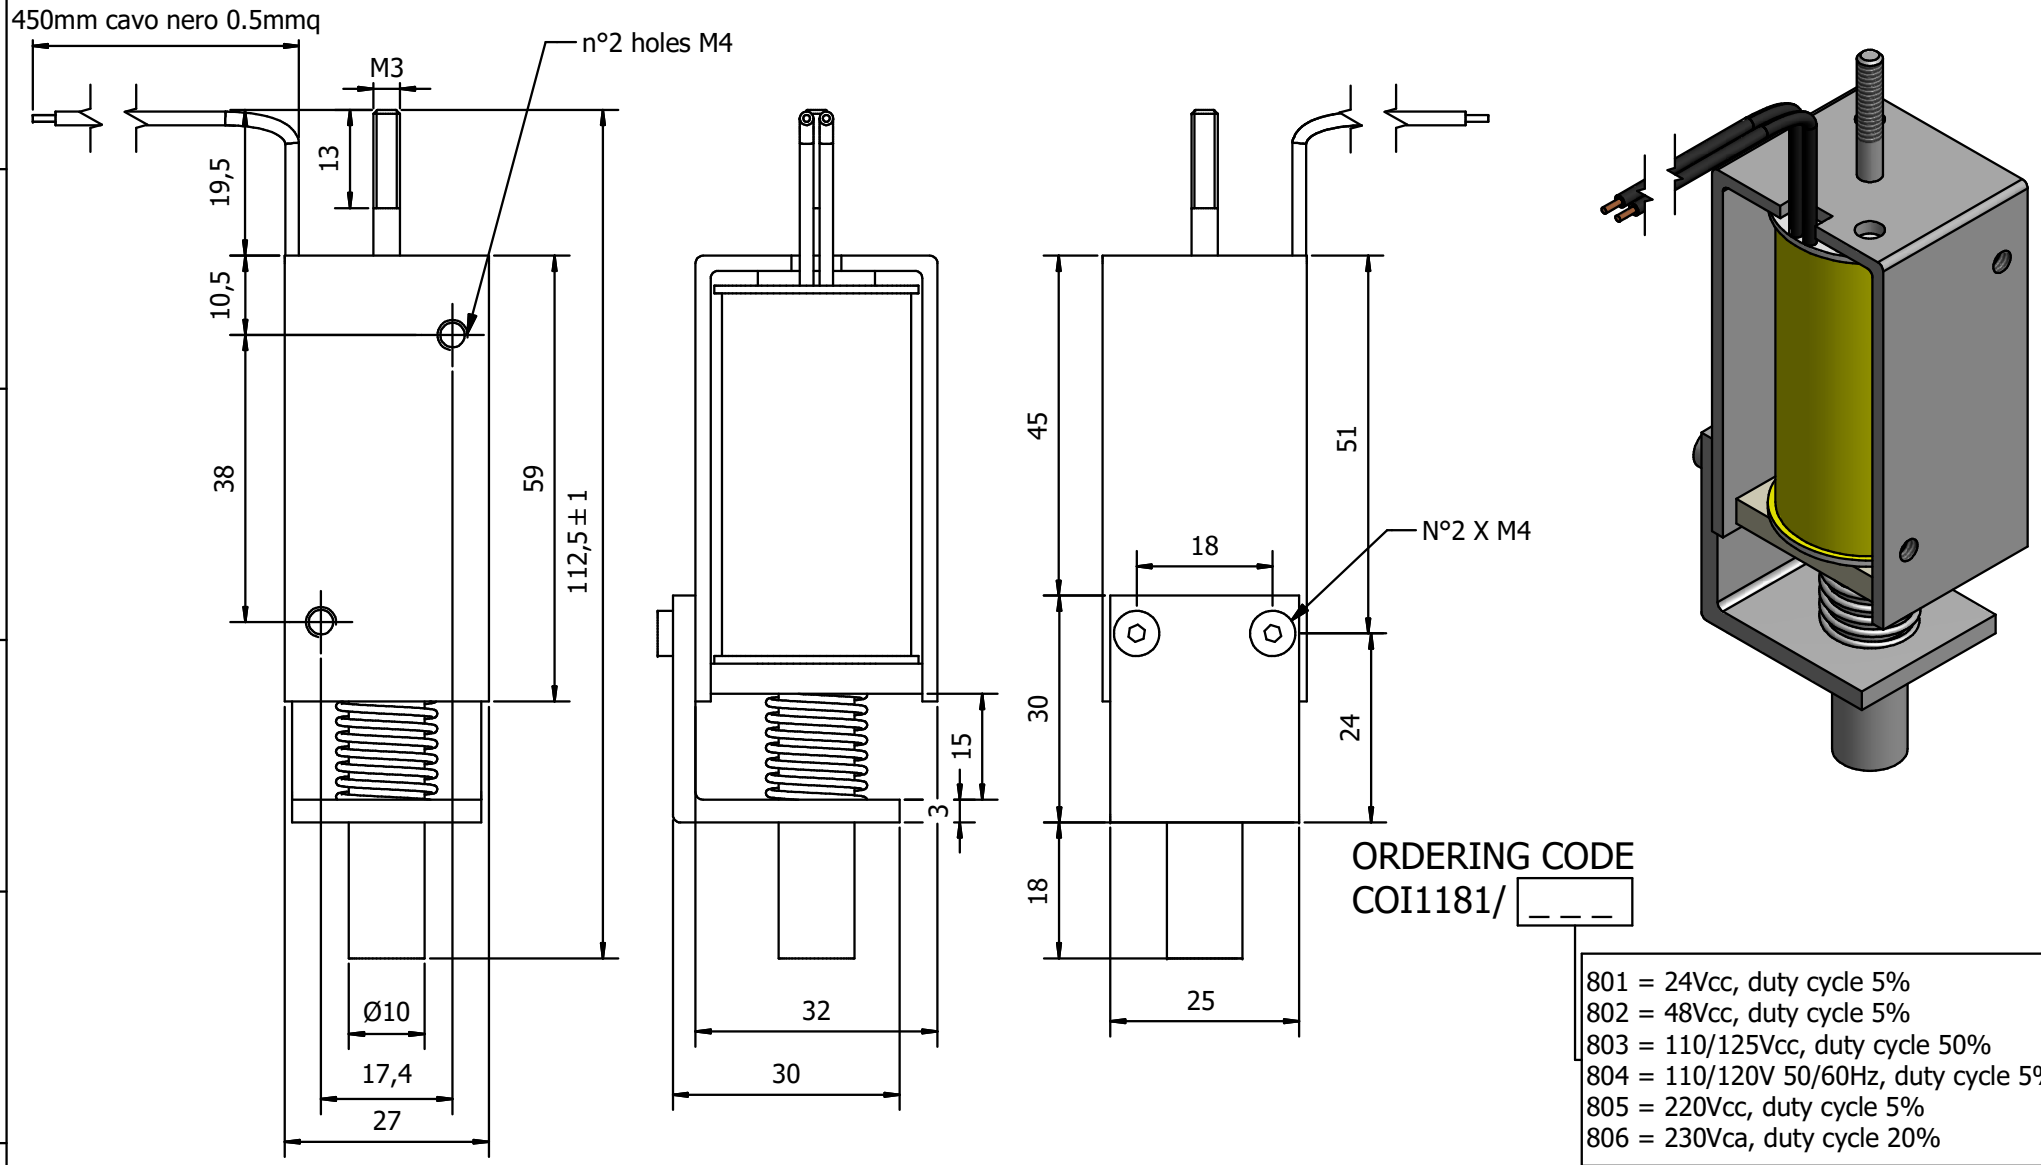


ORDERING CODE
COI1181/ _ _ _

801 = 24Vcc, duty cycle 5%
802 = 48Vcc, duty cycle 5%
803 = 110/125Vcc, duty cycle 50%
804 = 110/120V 50/60Hz, duty cycle 5%
805 = 220Vcc, duty cycle 5%
806 = 230Vca, duty cycle 20%

The pushing force must be 4÷5N
The insulation voltage test must be 2kV for 60"

Prep. Dis. G. FORLANI	ELECTRONSYSTEM MD S.r.l.		
App. P. GUIZZETTI	Resp. Dep. Technical Dept.	Title / Titolo: **COIL**	Scale / Scala: 1:1
First issue: 09.10.2019	Uff. Resp.	Apparatus / Apparecchio	
NOTE :		Doc. No. / N° Doc.: **43931181**	Sh.No. / N° Pag.: 1

Rev./Mod A Data 15.04.2021 Descrizione: Fixed lenght

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.We reserve also the rights to modify the drawing without notice.
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo,utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzione.Ci riserviamo anche i diritti di modificare il disegno senza preavviso.