


Liste de configuration


CombiTac uniq	No. de module, male 34.122972	No. de module, femelle 34.122005
---------------	---	--

Module 34.122972


Module 34.122005

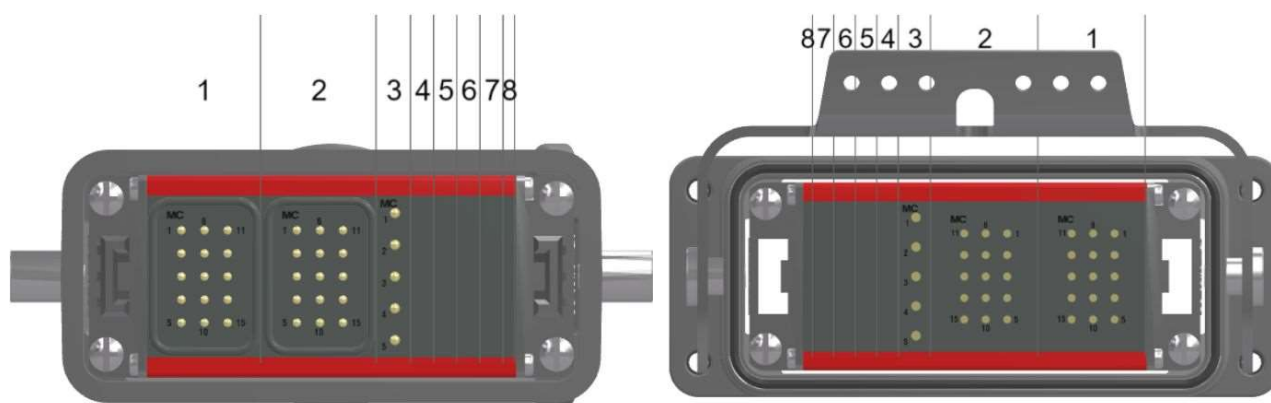

Dimensions

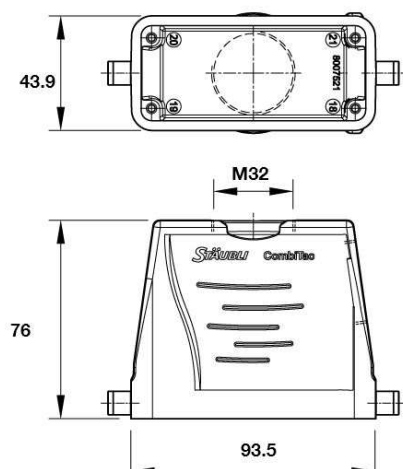

Cotes de montage

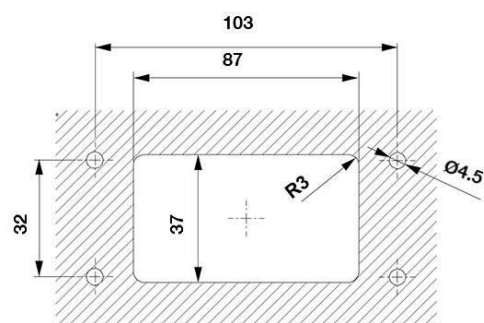

Effort de coulissement par contact N: 49

No. de module, male 34.122972

Pos.	No. de Cde	Type	Désignation	Div.
Boîtier				
	33.2363	CT-CH3-T	IP65 Boîtier (Cable 0°)	Grandeur 3
Terminaisons				
	33.4057	CT-BEG-S	Terminaison avec terre pour boîtiers DIN	
	33.4057	CT-BEG-S	Terminaison avec terre pour boîtiers DIN	
Support				
1	33.2546	ECT110.15.6001/D	Module contacts dorés	Largeur: 20
1	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
2	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
3	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
4	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
5	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
6	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
7	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
8	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
9	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
10	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
11	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
12	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
13	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
14	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
15	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
2	33.2546	ECT110.15.6001/D	Module contacts dorés	Largeur: 20
1	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
2	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
3	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
4	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
5	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
6	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
7	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
8	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
9	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
10	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
11	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
12	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
13	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
14	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
15	33.0541	CT-SP1/0,25-0,75K AU	Broche	Courant: 2-5
3	33.2550	ECT115.05.6002/D	Module contacts dorés	Largeur: 6
1	33.0550	CT-SP1,5/0,5-1,5K AU	Broche	Courant: 5-10
2	33.0550	CT-SP1,5/0,5-1,5K AU	Broche	Courant: 5-10
3	33.0550	CT-SP1,5/0,5-1,5K AU	Broche	Courant: 5-10
4	33.0550	CT-SP1,5/0,5-1,5K AU	Broche	Courant: 5-10

5	33.0550	CT-SP1,5/0,5-1,5K AU	Broche	Courant: 5-10
4	33.4042	CT-DIP4	Enretoise 4mm	Largeur: 4
5	33.4042	CT-DIP4	Enretoise 4mm	Largeur: 4
6	33.4042	CT-DIP4	Enretoise 4mm	Largeur: 4
7	33.4042	CT-DIP4	Enretoise 4mm	Largeur: 4
8	33.4040	CT-DIP2	Enretoise 2mm	Largeur: 2

No. de module, femelle 34.122005

Pos.	No. de Cde	Type	Désignation	Div.
Boîtier				
	33.2303	CT-SM3	IP65 Embase	Grandeur 3
Terminaisons				
	33.4056	CT-BEG-B	Terminaison avec terre pour boîtiers DIN	
	33.4056	CT-BEG-B	Terminaison avec terre pour boîtiers DIN	
Support				
8	33.4040	CT-DIP2	Enretoise 2mm	Largeur: 2
7	33.4042	CT-DIP4	Enretoise 4mm	Largeur: 4
6	33.4042	CT-DIP4	Enretoise 4mm	Largeur: 4
5	33.4042	CT-DIP4	Enretoise 4mm	Largeur: 4
4	33.4042	CT-DIP4	Enretoise 4mm	Largeur: 4
3	33.2150	ECT115.05.1002/D	Module contacts dorés	Largeur: 6
1	33.0153	CT-BP1,5LAV/0,5-1,5 AU	Douille	Courant: 5-10
2	33.0153	CT-BP1,5LAV/0,5-1,5 AU	Douille	Courant: 5-10
3	33.0153	CT-BP1,5LAV/0,5-1,5 AU	Douille	Courant: 5-10
4	33.0153	CT-BP1,5LAV/0,5-1,5 AU	Douille	Courant: 5-10
5	33.0153	CT-BP1,5LAV/0,5-1,5 AU	Douille	Courant: 5-10
2	33.2146	ECT110.15.1001/D	module contacts dorés	Largeur: 20
1	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
2	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
3	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
4	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
5	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
6	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
7	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
8	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
9	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
10	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
11	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
12	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
13	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
14	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
15	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
1	33.2146	ECT110.15.1001/D	module contacts dorés	Largeur: 20
1	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
2	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
3	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
4	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
5	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
6	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
7	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
8	33.0143	CT-BP1ET/0,25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5

9	33.0143	CT-BP1ET/0.25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
10	33.0143	CT-BP1ET/0.25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
11	33.0143	CT-BP1ET/0.25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
12	33.0143	CT-BP1ET/0.25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
13	33.0143	CT-BP1ET/0.25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
14	33.0143	CT-BP1ET/0.25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5
15	33.0143	CT-BP1ET/0.25-0.75 AU	Douille	Courant: 2-5

Pièces additionnelles / No. de module, male **34.122972** + No. de module, femelle **34.122005**

Quantité	No. de Cde	Type	Désignation
Structure			
16	33.5615	LI-BL-SHR ST2.2x9.9	Vis
4	33.5606-64	CT-BS-mm	Rail de fixation (Longueur du module: 64mm / Pastic)
4	33.2890	LI-SHR-GF-TORX M3x10	Vis
4	33.2887	CT-CN-GF-TORX	Vis de codage
Embase Parking			
1	33.1813	CT-PS3-SM/S	Embase Parking
Notice de montage			
1	13093105	MA213	MA Allgemein (fr-en)
1	13093110	MA213-1	MA Elektrisch (fr-en)


CombiTac Sicherheits-Aspekte

Stecken und Trennen wenn der CombiTac vom Netz freigeschaltet ist



Safety situation for CombiTac connectors

Engaged or disengaged when CombiTac is isolated from supply

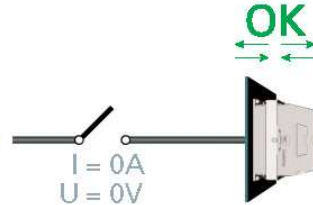

Aspects de sécurité du CombiTac

Embrochage et débrochage lorsque le CombiTac est coupé du réseau électrique




Stecken und Trennen unter Spannung, jedoch ohne Strom

Mit Schutzwand
With protection wall
Avec flasque de protection



Engaged or disengaged when live and under no load

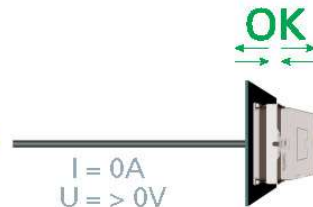

Embrochage et débrochage lorsque le connecteur est branché sur le réseau électrique et n'est pas sous charge



Wichtig:

Im ungesteckten Zustand ist der weibliche Teil des Steckverbinders berührgeschützt, d.h. IP2X nach IEC 60529 (Fingersicherheit). Vgl. auch Abschnitt UL 1977, Seite 74

Important:

When disengaged the female part is touch protected, i.e. has IP2X protection according to IEC 60529 (Finger safety). See also page 74 section Underwriters Laboratories UL 1977

Important:


A l'état débroché, la partie femelle est protégée au touché, son degré de protection étant IP2X selon la norme CEI 60529 (Sécurité de doigt). Voir page 74, la partie «Underwriters Laboratories» UL 1977

Stecken und Trennen unter Last

Mit oder ohne Schutzwand
With or without protection wall
Avec ou sans flasque de protection



Engaged or disengaged when live and under load

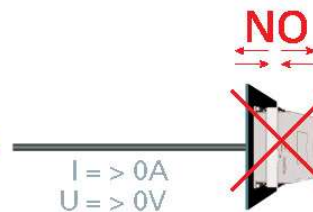


Embrochage et débrochage lorsque le connecteur est branché sur le réseau électrique et sous charge



Befestigung auf Platten

Panel mounted version

Version montée sur panneaux

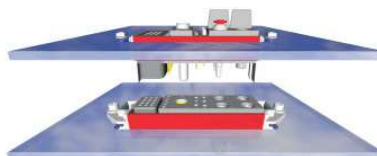

Schutz gegen elektrischen Schlag ist vom Anwender durch Einbaumaßnahmen des CombiTacs im oder am Endprodukt sicherzustellen.

Protection against electric shock is provided by the enclosure of the equipment in which it is installed. This is provided by the end user.

La protection contre les chocs électriques est assurée par le carter de l'équipement dans lequel le connecteur CombiTac est intégré. Celui-ci est fourni par l'utilisateur final.