Scelte SELECTION SOFTWARE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

User : Andrey Chudinov


Unit Cooler
4/19/2024


Lufteintrittstemperatur	[°C]	5.00	Verdampfungstemperatur	[°C]	-5.00
DT	[K]	10.00	Kältemittel*		R134a
Mindestanzahl der Geräte im Raum		1	Seehöhe	[m]	0.0

Wärmetauscher	Aluminiumlamellen	Gehäuse	Standard
Aufnahme Lüftermotor	Standard	Lüftermotorentyp	AC Motor
Abtauung	Nicht vorhanden		

Ausgewähltes Modell:1 x EVS 131

Leistung	[kW]	1.36	Leistung Reserve	[%]	0.0
DT	[K]	10.0	Luftm.ges.	[m³/h]	520.0
Ges.Schalld.	[dB(A) @[m]]	41 (5m)			

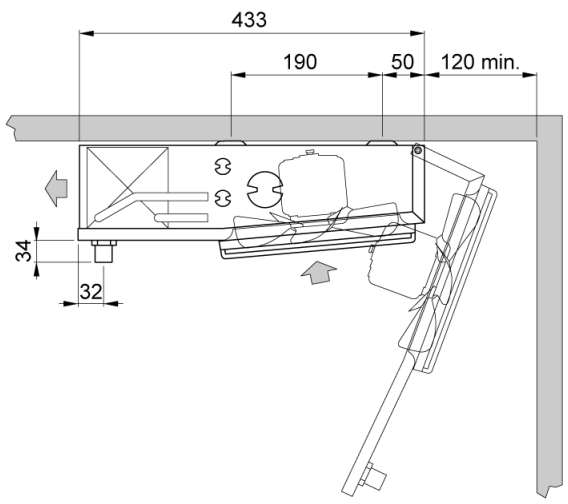

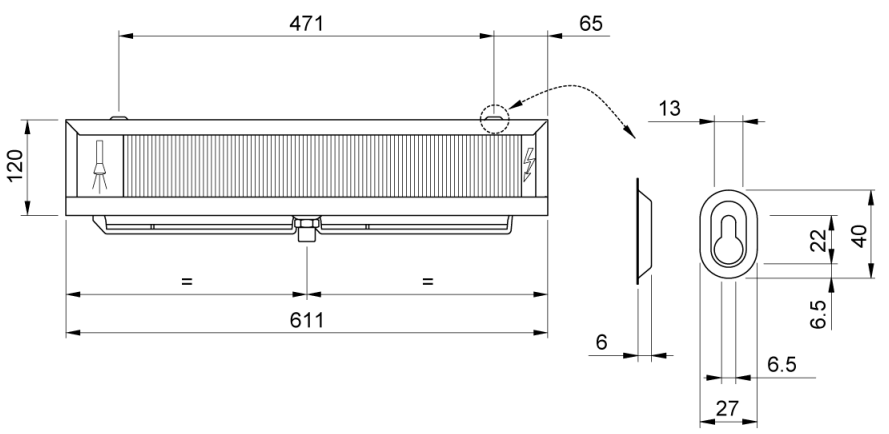

Gewicht	kg	7.300	PED Category		Cat I
			Auslegungsdruck PS	[bar]	30
Innenfläche	m²	0.64	Außenfläche	m²	4.10
Anschluß EIN		10 mm	Anschluß AUS		10 mm
Rohrinhalt	dm³	0.8	L. A.	mm	3.5 / 7
Anschluß Tauwasserabfluß		1/2" GAS			

Lüfter	n.	2	Durchmesser	mm	200
Luftmenge	m³/h	520	Wurfweite	m	4.5
Stromspannung	V	230/1/50-60	Drehgeschwindigkeit	U/min	1300
Lüfter	A	0.70	Leistungsaufnahme	W	106
Schalldruckpegel 5 m.	dB(A)	41			

* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements

Bitte beachten Sie, dass wir keinesfalls für Leistungen u. Qualität verkaufter Produkte haften, wenn diese mit Systemen für die Regelung der Motorventilatoren verbunden werden, die von uns weder vorgeschlagen noch installiert worden sind.

User : Andrey Chudinov

Unit Cooler
4/19/2024

Wärmetauscher

Aluminiumlamellen	EUR 0.00

Gehäuse

Standard	EUR 0.00

Aufnahme Lüftermotor

Standard	EUR 0.00

Lüftermotorentyp

AC Motor	EUR 0.00

Abtauung

Nicht vorhanden	EUR 0.00
Preisbasis	EUR 0.00
Mehrpreis für Wasseranwendung	EUR 0.00
Optionen gesamt	EUR 0.00
Gesamtpreis	**EUR 0.00**

* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements
Bitte beachten Sie, dass wir keinesfalls für Leistungen u. Qualität verkaufter Produkte haften, wenn diese mit Systemen für die Regelung der Motorventilatoren verbunden werden, die von uns weder vorgeschlagen noch installiert worden sind.