
TRANSFORMATEUR DE TENSION


NORME : CEI - ANSI - CSA


ISOLEMENT : jusqu'à 24/50/125kV

1 pôle isolé


TYPE : Y24PR

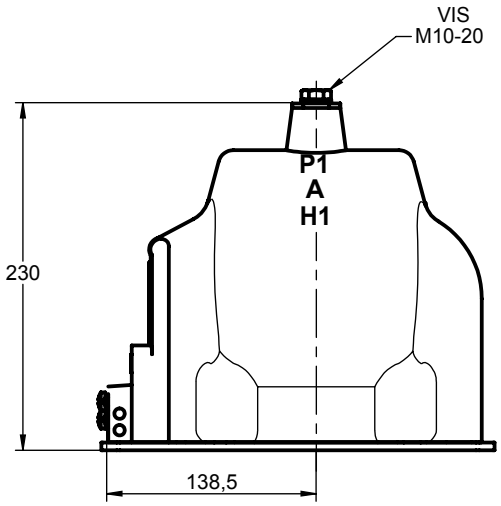

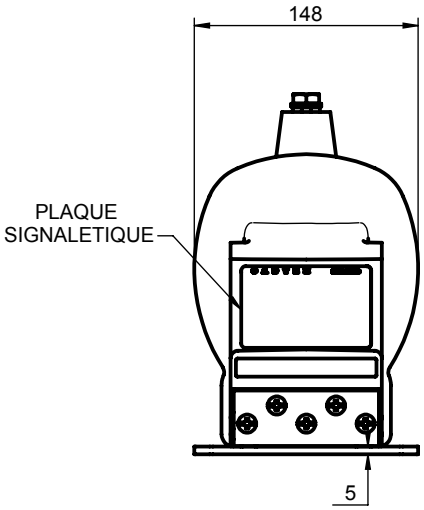

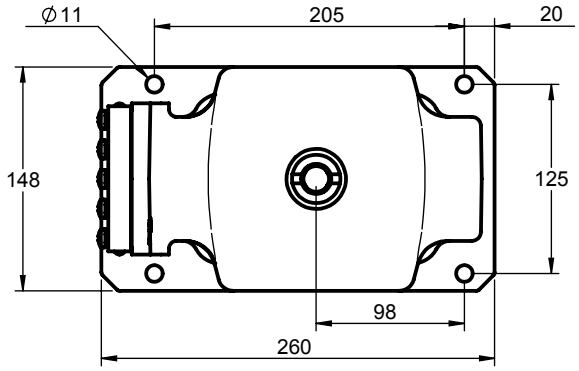


BORNES SECONDAIRES

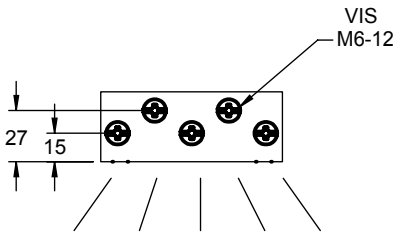

1a X1	1n X2	2a Y1	2n Y2	N H2	IEC ANSI-CSA
a1 X1	a2 X2		n X3	N H2	
a X1	n X2	da Y1	dn Y2	N H2	
a X1			n X2	N H2	

DETAIL BORNE HT

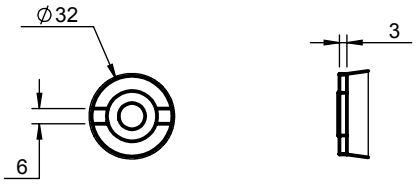

COUPLES DE SERRAGE NOMINAL (±5%)

Borne primaire (M10) : 30 N.m
Bornes secondaires (M6) : 7 N.m

Masse : 15 Kg

Le présent document est la propriété de SADTEM qui se réserve le droit de le modifier à tout moment sans préavis

Créat : 15.06.1998	SADTEM BP 655 59506 DOUAI CEDEX FRANCE	**G**
Rév: 11.03.2015	**TRANSFORMATEURS DE MESURE**	**N°1-32867**