
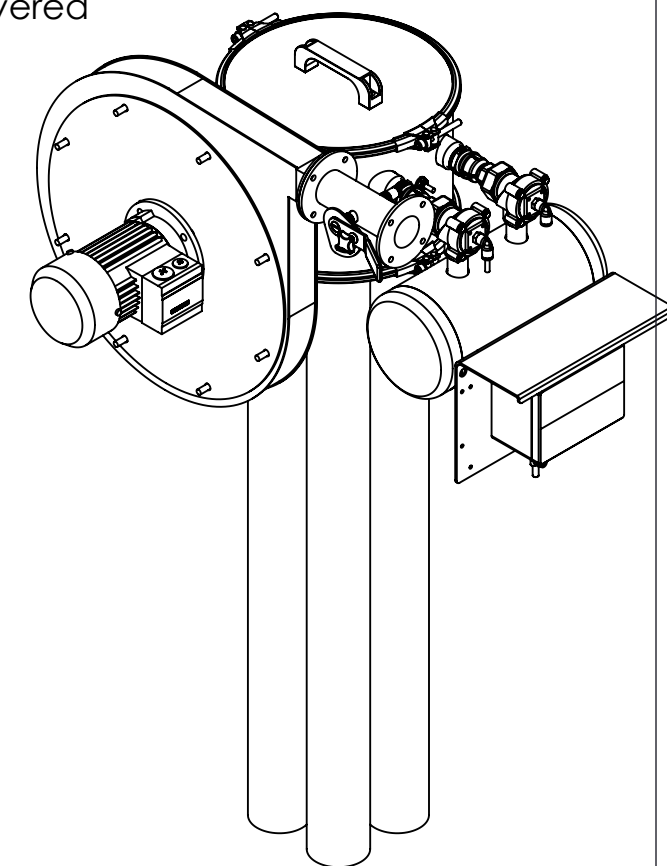
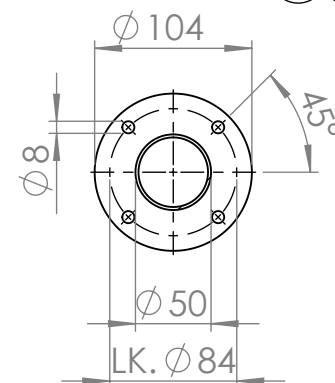
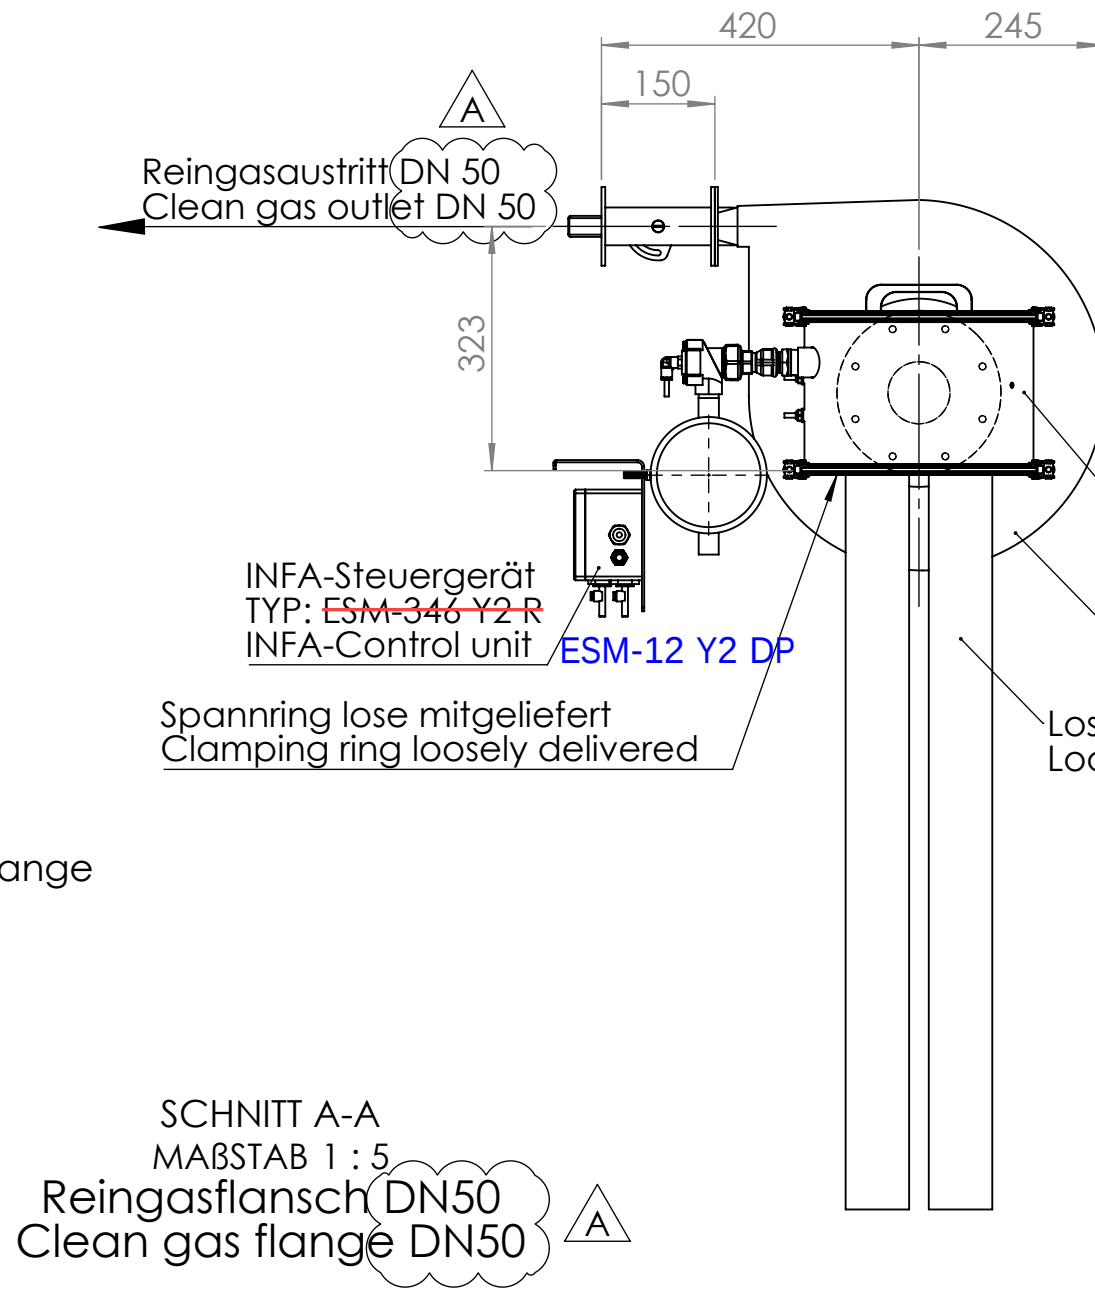
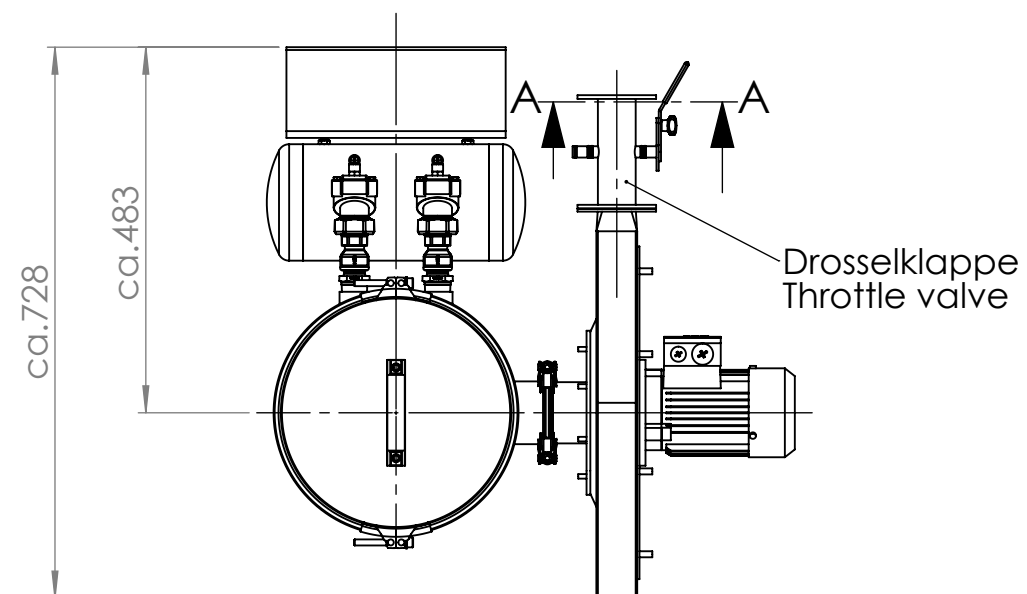


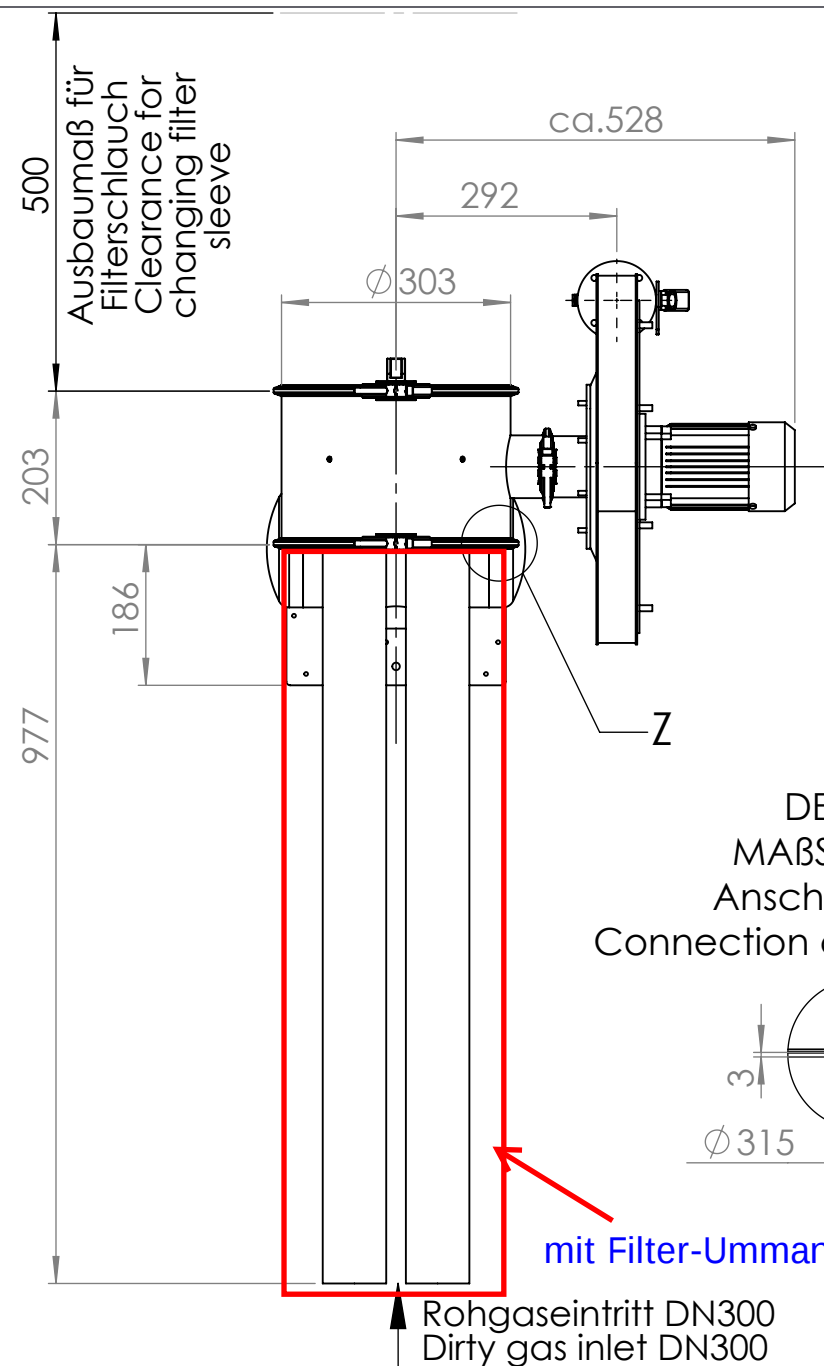

Ventilatordaten Fan data		
Typ Type		FA 311
Gehäusestellung Orientation		GR
Luftmenge Volume flow	m³/h m³/h	100*
Druck Pressure	daPa daPa	160*
Drehzahl Speed	min-1 min-1	3000
Leistung Motor power	kW kW	0,25
Baugröße Size		63
Spannung Voltage		230/400 V, 50 Hz
Angaben für Normzustand* assignment at normal conditions*		

- Aufstellung im Raum
- Installation inside the building
- Filter vor Inbetriebnahme am Bördelflansch befestigen!
- Clamping flange must be fixed before commissioning!

Werkstoff / Material		Gewicht / Weight in kg	Erstellt durch / Created by:	Geprüft von / Checked by:	Auftragsnr. / Jobno.:
		41.18	Roman Vojce	Karl-Heinz Hippe	2320219
Zeichnungs-nr. / Drawing-no.:		15-003S-021041		Dokumentstatus / Document status:	
		Maßblatt		Freigegeben	
Titel / title		AJV 300-980-1 S		EDV-Nr. / EDV-No.:	
		Entlüftungsfiter / Vent filter		705517	
Filterfläche / Filter area: 1 m²				Index	
				Ausgabed. / Release date	
				Scale	
				Blatt	
				A	26.01.2023 1:10 A3

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mK / General tolerance by DIN ISO 2768 mK