Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

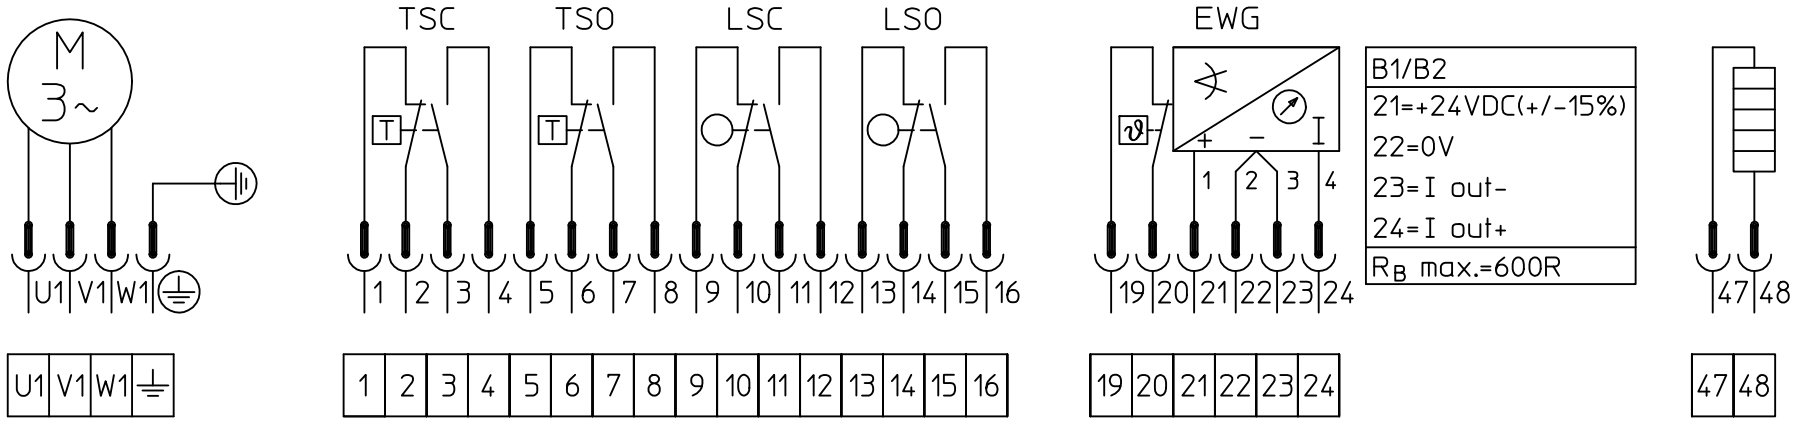


ZU wegabhängig abschalten
CLOSED stop by limit switch


AUF wegabhängig abschalten
OPEN stop by limit switch


ZU drehmomentabhängig abschalten
CLOSED stop by torque switch (torque seating)


AUF wegabhängig abschalten
OPEN stop by limit switch

Schalterabwicklung / Switch development

Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE … 100% AUF OPEN
S1 DSR/TSC	Öffner/ NC	———
	Schließer/ NO	– – –
S2 DOEL/TSO	Öffner/ NC	———
	Schließer/ NO	– – –
S3 WSR/LSC	Öffner/ NC	– ———
	Schließer/ NO	——— – – –
S4 WOEL/LSO	Öffner/ NC	——— –
	Schließer/ NO	– – – ———

Schalterabwicklung / Switch development

Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE … 100% AUF OPEN
S1 DSR/TSC	Öffner/ NC	– ———
	Schließer/ NO	——— – – –
S2 DOEL/TSO	Öffner/ NC	———
	Schließer/ NO	– – –
S3 WSR/LSC	Öffner/ NC	– ———
	Schließer/ NO	——— – – –
S4 WOEL/LSO	Öffner/ NC	——— –
	Schließer/ NO	– – – ———

——— = Kontakt geschlossen / Contact closed

– – – = Kontakt offen / Contact open

S1	DSR/ TSC	Drehmomentschalter, Schließen, Rechtslauf / Torque switch, closing, clockwise rotation
S2	DOEL/ TSO	Drehmomentschalter, Öffnen, Linkslauf / Torque switch, opening, counter-clockwise rotation
S3	WSR/ LSC	Wegschalter, Schließen, Rechtslauf / Limit switch, closing, clockwise rotation
S4	WOEL/ LSO	Wegschalter, Öffnen, Linkslauf / Limit switch, opening, counter-clockwise rotation
B1	IWG	Induktiver Stellungsgeber / Inductive position transmitter
B2	EWG/RWG	Elektronischer Stellungsgeber / Electronic position transmitter
F1	TH	Thermoschalter / Thermoswitches
R1	H	Heizung / Heater

Anschlußplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used instead of plug/socket connector !

Zust.	Änderung	Datum	Name		
04	2014-088	2014-10-17	Mey	Datum	2014-10-17
03	2014-088	2014-08-04	Mey	Bearb.	Meyer
02	799/09	2009-12-08	Mey	Gepr.	Montoire
				Norm	Montoire

AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPA00R1AA-0E1-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer

Anlage

Projekt