


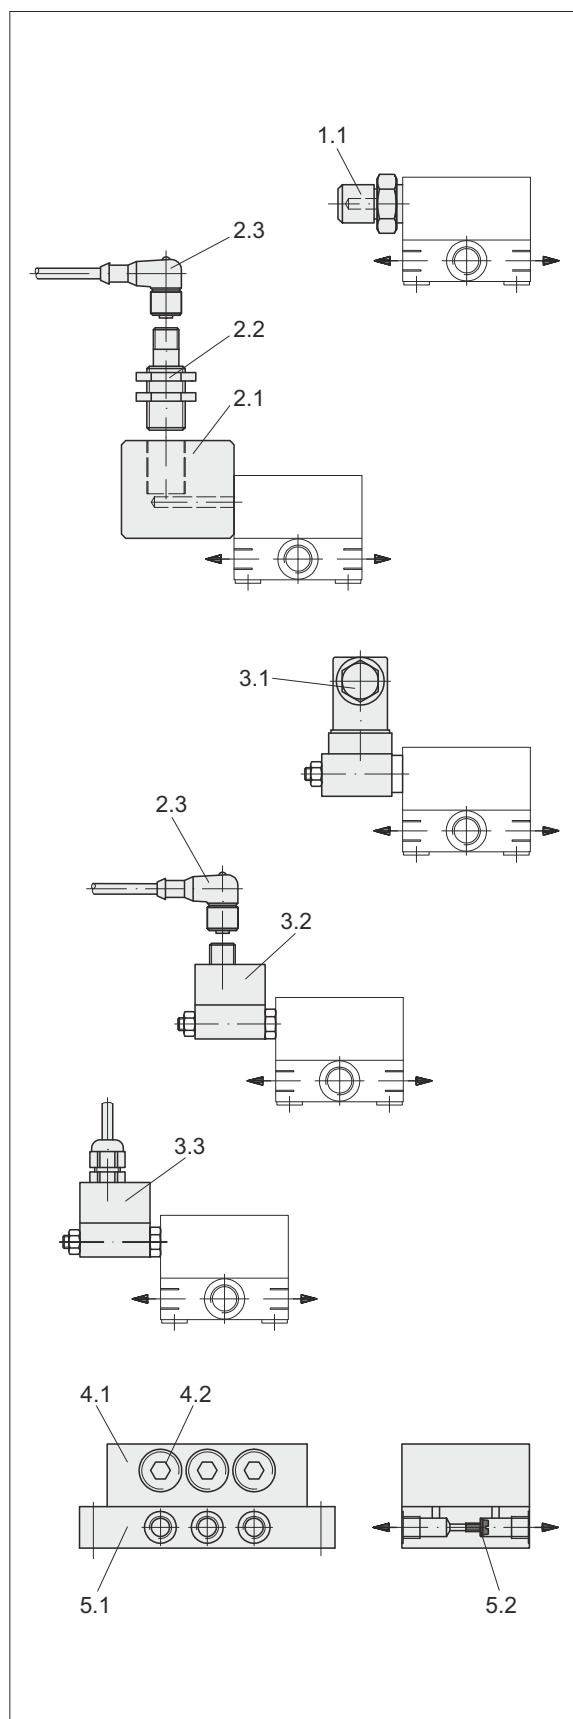


Pos.	Désignation de rechange:	Numéros article:		
		VPA-B	VPA-C	VPA-D
1.1	Couvercle de regard avec joints	205.545-64	205.210-64	205.615-64
2.1	Boîtier transparent "D" avec joints	205.854-64	205.855-64	205.856-64
	Boîtier noir "W" avec joints	205.894-64	205.847-64	205.898-64
2.2	Détecteur de proximité "N" pour boîtier "D" ou "W"	913.901-14	913.901-14	913.901-14
	Détecteur de proximité "F"	913.900-11	913.900-11	913.900-11
	Détecteur de proximité "C"	913.901-27	913.901-27	913.901-27
	Détecteur de proximité "I" pour boîtier "W"	913.900-14	913.900-14	913.900-14
	Détecteur de proximité "2"	913.900-21	913.900-21	913.900-21
2.3	Câble de branchem. 5 m / 90°	913.404-19	913.404-19	913.404-19
	Connecteur avec bornes	913.404-24	913.404-24	913.404-24
3.1	Elément de circuit "R"	205.225-64	205.225-64	205.225-64
3.2	Elément de circuit "RS"	476.606-60	476.606-60	476.606-60
3.3	Elément de circuit "RK"	476.607-60	476.607-60	476.607-60
4.1	Bloc de dosage	voir fiche technique:		
		P0687	P0688	P0689
4.2	Rondelle d'arrêt avec rondelle fileté	205.316-65K	205.002-64 Dosages numéros 10 ... 15	205.614-64 Dosages numéros 09
			205.039-64 Dosages numéros 22 ... 90	205.618-65K Dosages numéros 13 ... 37
5.1	Plaque de raccordement	voir fiche technique:		
		P0687	P0688	P0689
5.2	Vis "Z" avec joint	205.211-64	205.211-64	205.611-64

Matériau d'étanchéité:

composé de: Joints toriques d'étanchéité entre le bloc de dosage et la plaque de raccordement
Joints toriques d'étanchéité à l'intérieur du bloc de dosage

pour 6 ... 12 sorties	205.357-64	205.084-64	205.702-64
pour 14 ... 20 sorties	205.397-64	205.127-64	205.737-64

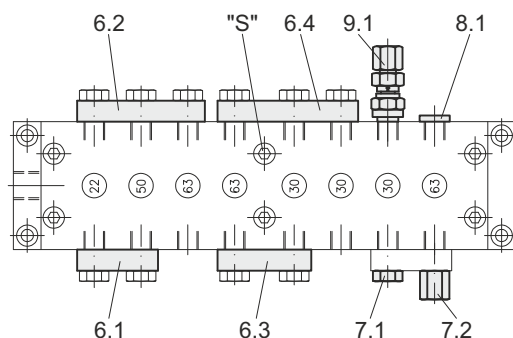

Pos. Désignation de rechange:		VPA-B	Numéros article:				VPA-D
			VPA-C				
Asmission: Sortie:		G 1/8 G 1/8	G 1/4 G 1/4	G 1/4 G 1/8	G 1/2 G 3/8		
			sans clapet anti-retour	avec clapet anti-retour *			
6.1	Pont double avec et sans sortie (2x7.1+7.2)	205.290-64	752.205-70	752.205-98K	205.250-64		
6.2	Pont triple avec et sans sortie (3x7.1+7.2)	205.295-64	752.205-71	752.205-99K	205.255-64		
au niveau des vis de fixation centrales "S":							
6.3	Pont double avec et sans sortie (2x7.1+7.2)	205.250-64	752.205-72	752.205-A0K	205.251-64		
6.4	Pont triple avec et sans sortie (3x7.1+7.2)	205.296-64	752.205-73	—	205.256-64		
8.1	Bouchon fileté "V"	179.015-65K	206.674-65K		179.015-65K		
9.1	Clapet anti-retour	G 1/8	G 1/4		G 1/8	G 1/4	
	pour diam.ext.de tuyau ø4	501.060-65	—		501.060-65	—	
	pour diam.ext.de tuyau ø6	501.065-65	—		501.065-65	501.152-65	
	pour diam.ext.de tuyau ø8	501.070-65	—		501.070-65	501.151-65	
	pour diam.ext.de tuyau ø10	—	—		—	501.153-65	
	pour diam.ext.de tuyau ø12	—	—		—	—	
						952.800-04E	

* justement avec sortie

Raccords vissés DIN 2353	Numéros article:						
	VPA-B	VPA-C			VPA-D		
		Admission: Sortie:	G 1/4	G 1/4		G 1/2	
		G 1/8	G 1/4	G 1/8	G 1/8	G 3/8	G 1/2
Diam. ext. de tuyau ø	G 1/8	G 1/4	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	
4	951.100-04	—	951.100-04	—	—	—	
6	951.103-63E	951.100-51	951.103-63E	951.100-51	—	—	
8	951.100-06	951.100-12	951.100-06	951.100-12	951.100-13	—	
10	—	951.100-14	—	951.100-14	951.100-15	951.101-34	
12	—	951.100-17 ¹⁾	—	951.100-17	951.100-16	951.100-72	
15	—	—	—	—	951.100-25	951.100-18	
18	—	—	—	—	951.100-24	951.100-19	

¹⁾ de sortie impossible