
DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ETICHETTA
LABEL

IMIT
STB FIX 110°C TYPE LS1 9045 WW/YYP
1-2 16(2,5)A/250V~ T85
1-3 0,5A/250V~
15(2.5)A/250V~
DIN STB1211
0497 CATEGORIA IV
542178/E

AZIONE TIPO ACTION TYPE	2BK (EN 60730-1)
INSTALLAZIONE TIPO METHOD OF MOUNTING	A PANNELLO PANEL MOUNTING
SICUREZZA POSITIVA FAIL SAFE	SI' YES
TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE RATED IMPULSE VOLTAGE	2,5 kV
TEMPERATURA INTERVENTO SWITCHING POINT	110^{+0}_{-6} °C
MAX. TEMPERATURA TESTA THERMOSTATO MAX. SWITCHING HEAD TEMPERATURE	T 85
MAX TEMPERATURA BULBO MAX BULB TEMPERATURE	130 °C
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	NC 16(2,5)A/250V~ NO 0,5A/250V~
EFFETTO TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE EFFECT	0°C/°C (COMPENSATO) (*) 0°C/°C (COMPENSED) (*)
FLUIDO CONTROLLATO CONTROLLED MEDIUM	ACQUA , OLIO WATER , OIL
GRADO DI INQUINAMENTO POLLUTION SITUATION	2 (EN 60730-1)

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM





VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA AMBIENTE DI 50 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT AMBIENT TEMPERATURE = 50 °C

(*) VARIAZIONE DEL PUNTO DI INTERVENTO IN RAPPORTO ALLA VARIAZIONE DAL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

(*) CHANGE IN SWITCHING POINT REFERRED TO CHANGE FROM REFERENCE OF AMBIENT TEMPERATURE


SIGILLATO CON VERNICE
PAINT SEALED

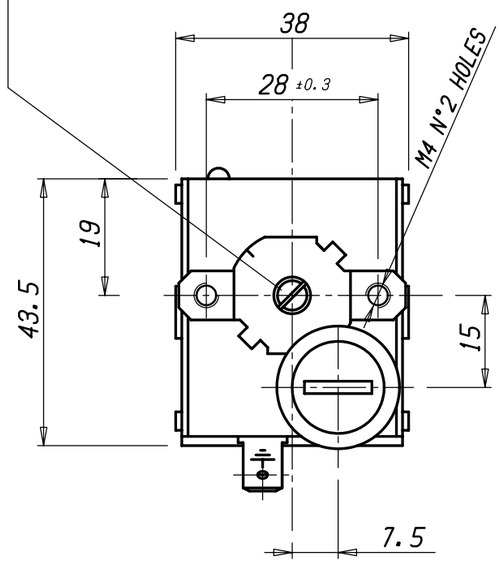

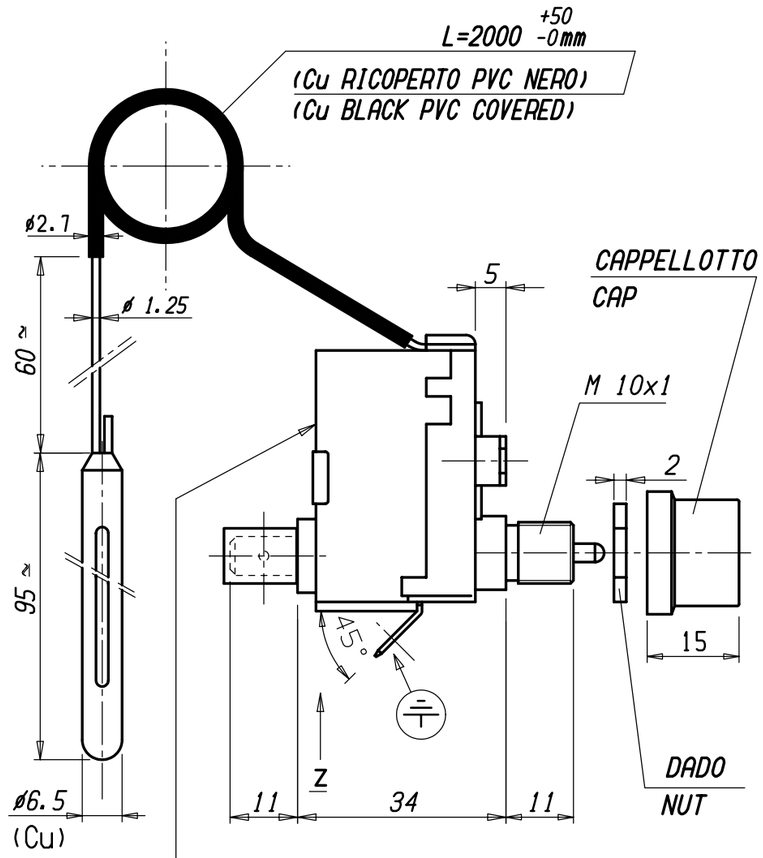

ETICHETTA
LABEL

APPLICARE L'ETICHETTA IN MODO CHE IL SIMBOLO CE SIA ALL'ANGOLO DI USCITA CAPILLARE
STICK LABEL TO OBTAIN CE SYMBOL AT CAPILLARY EXIT CORNER

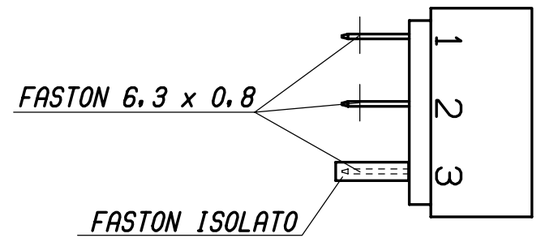

VISTA Z
VIEW Z

Mod.	Data	Modificato	Verificato
E	25/08/09	PENNETTA	E.RUSSO
D	15/02/05	LOMBARDI	BONIFAZI
C	27/08/03	VERONESE	BONIFAZI
B	27/03/01	VERONESE	CAPITANIO
A	28/08/00	VERONESE	CAPITANIO
Mod. num.	MM0018	MM0246	M1718	M1534	M1477

E) ELIMINAZIONE GUAINETTA
23/01/09 - RETTIFICA NOTE DI TARATURA E SCHEDA TECNICA

Peso grezzo / Peso finito / Progetto N°	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B							Lunghezza lato minore ∝			
GRUPPO	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±1°	±30'	±20'	±10'
B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				
C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4				

Diseg. | Verif. E.RUSSO 25/08/09

Scala 1:1 | Sost. il 542178/D del 25/08/09 | Disegno/Codice 542178/E

IMIT Control System Srl

Denominaz.
DISPOSITIVO TERMICO DI INTERRUZIONE LS1 / THERMAL CUTOFF LS1

A3

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d' autore