


Motor
Moteur


Customer Terminals
Bornes Client

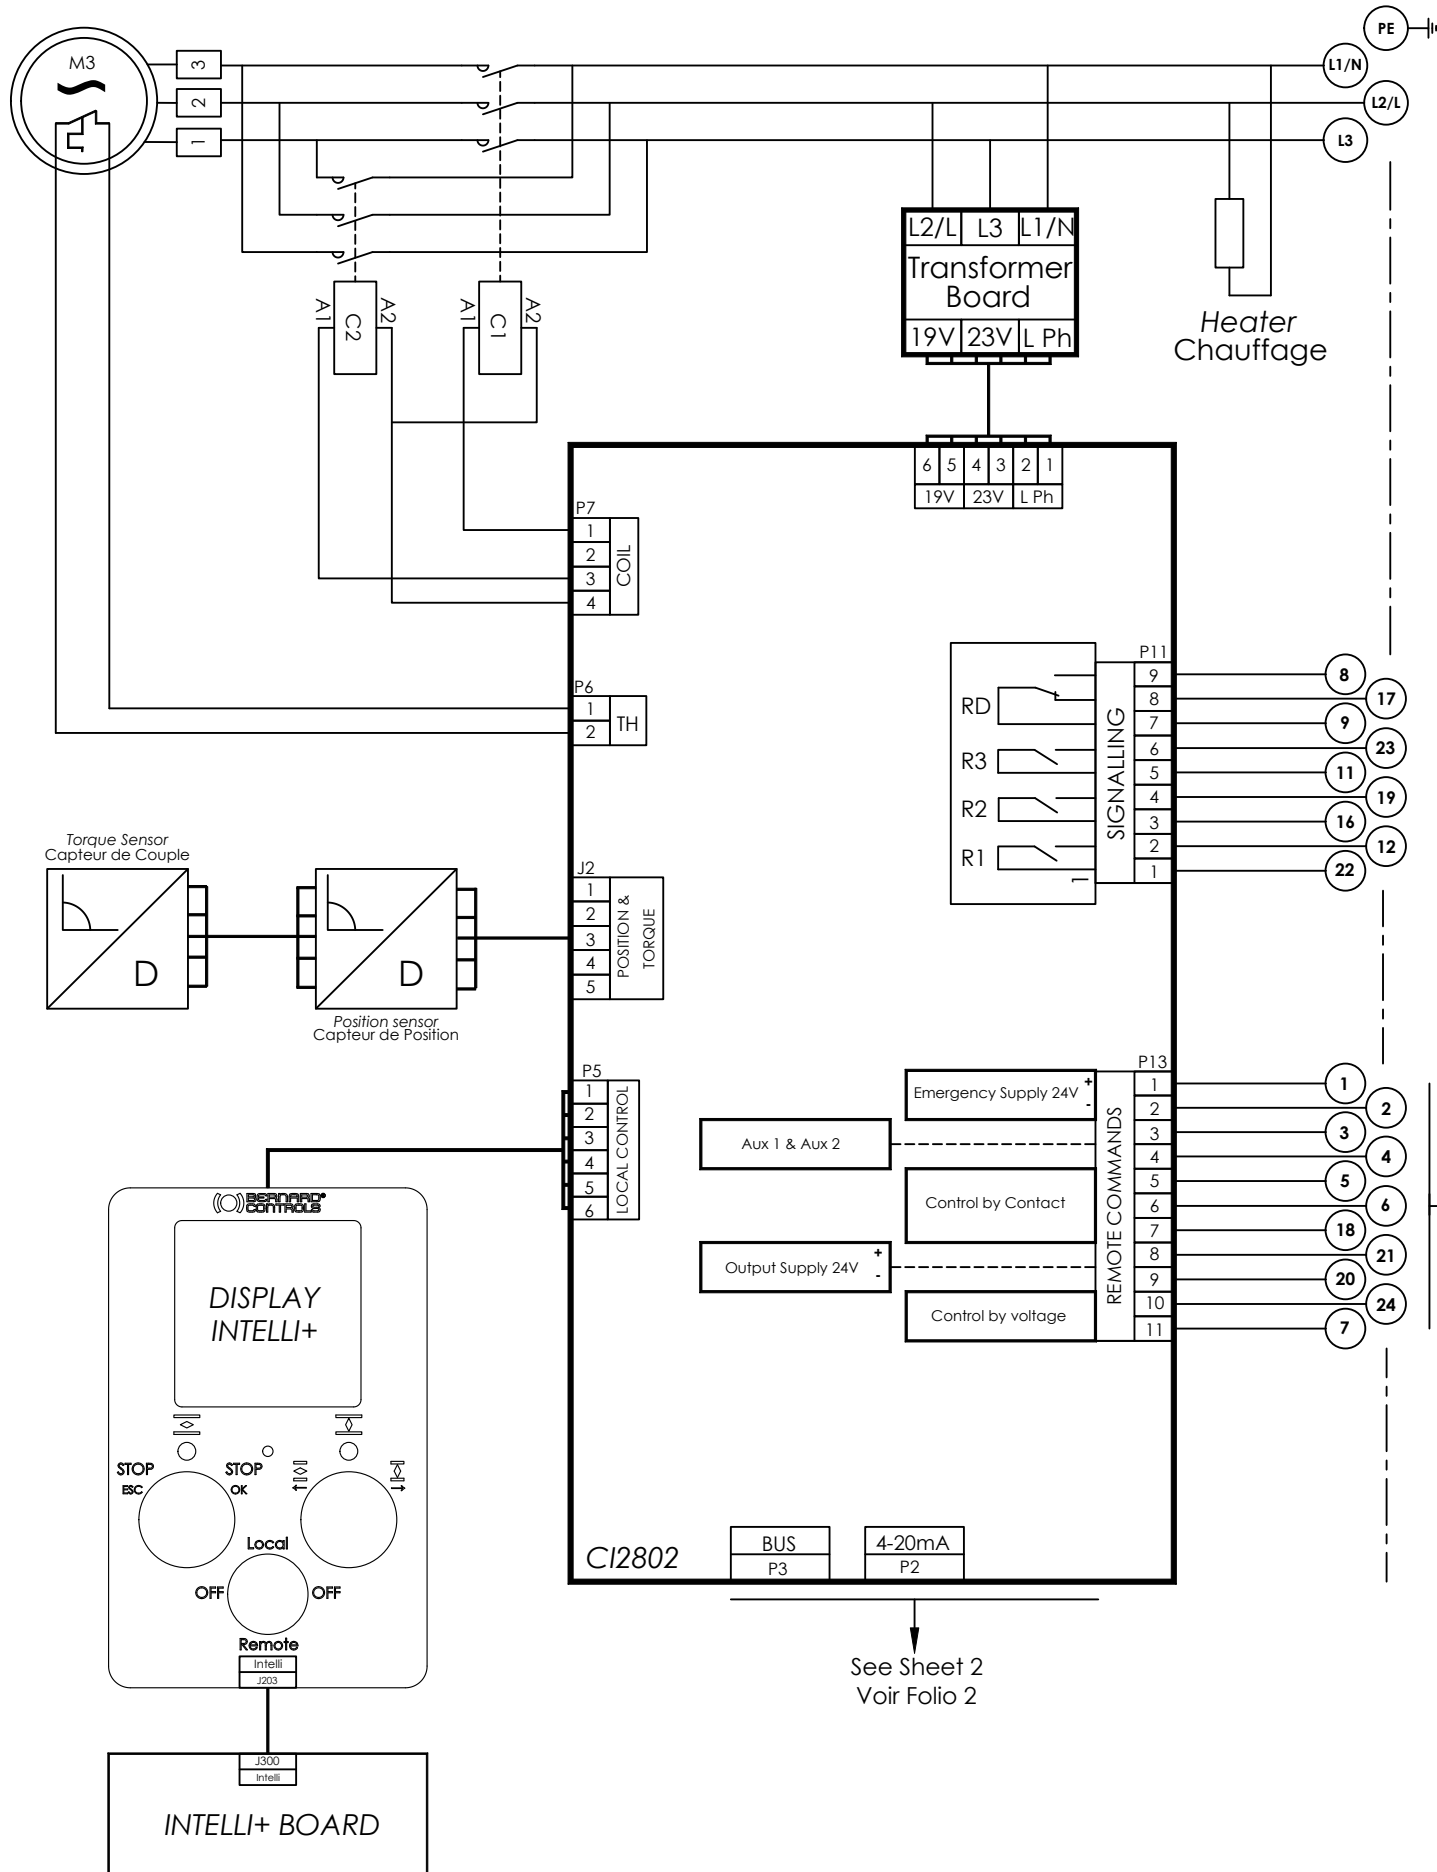


Customer Configuration

Configuration Client

Connection for control by contact
Raccordements pour cde par contact



Connection for control by voltage
Raccordements pour cde par tension

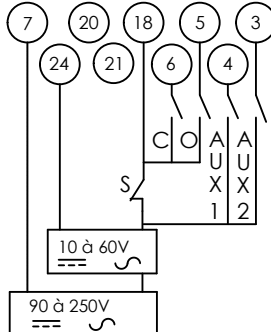

Note: *To cancel self holding cmd
Do not connect terminal 18*
Pour supprimer l'automaintien
ne pas raccorder la borne 18

2  Emergency supply input
 1  Entrée alimentation de secours

Légende / Legenda

Aux1	Configurable command Commande configurable	R1	Valve open Vanne ouverte
Aux2	Configurable command Commande configurable	R2	Valve closed Vanne fermée
C	Closing command Commande fermeture	R3	Configurable relay Relais configurable
O	Opening command Commande ouverture	RD	Fault relay
S	Stop		terminal 8 - 9 closed= actuator available
TH	Thermal protection Protection thermique		Relais défaut contact 8 - 9 fermé= servomoteur disponible

See customer configuration
Voir configuration client

*The phase sequency is not important
If one phase is missing, the actuator will not start
and sends an alarm (Fault relay).*

L'ordre des phases n'a pas d'importance.
Si l'une d'elles est manquante, le servomoteur ne
redémarre pas et signale le défaut (Relais défaut)



4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX
TEL. +33 (0)1 34 07 71 00
FAX. +33 (0)1 34 07 71 01
www.bernardcontrols.com

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.

Projet/Project: PBCDT18005		Etude/Study:		Modification:	
Dessiné par: Designed by:	Vérfié par: Checked by:	Approuvé/Approved PROTO		Approuvé/Approved PROD	
A.Thioune 25/02/2020	J.Benard 27/02/2020	A.Delannes 28/02/2020		S.Dadier 27/01/21	

BT TRIPHASEE INTELLI+
THREE PHASE BT INTELLI+

Transmetteur, HART IN
Transmitter, HART IN


WD 670139 FR EN

Planche/Sheet:
1/2

Ind./Rev.:
A


Customer terminals
Bornes client

See Sheet 1
Voir Folio 1


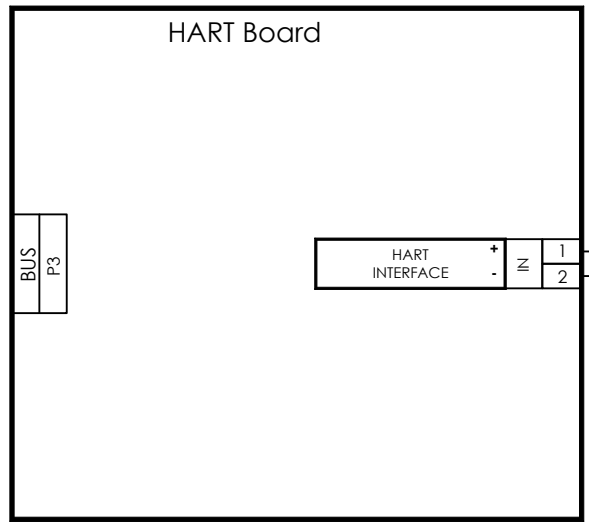


4-20mA Input with Hart modulation
Entrée 4-20mA avec modulation Hart

See Sheet 1
Voir Folio 1

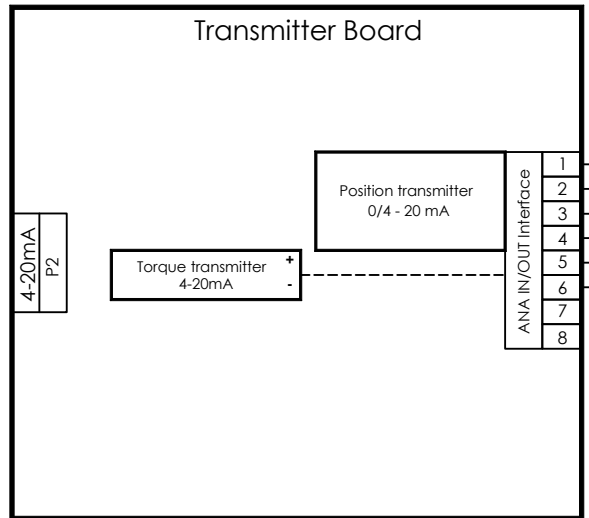

See Legend
Voir Légende

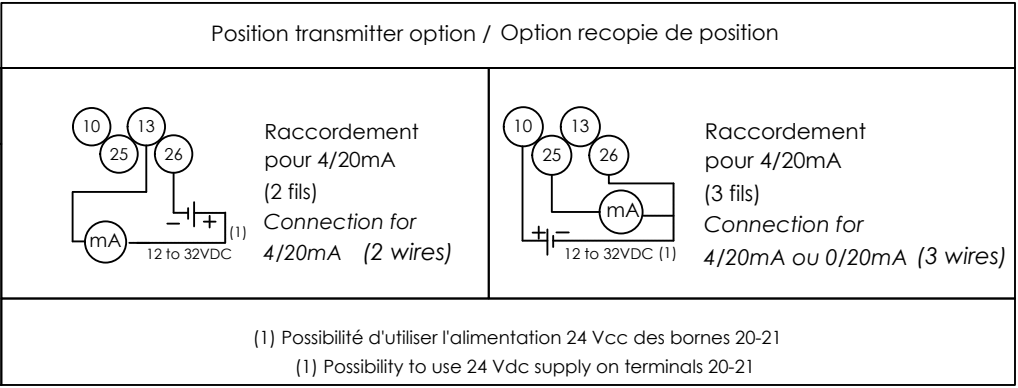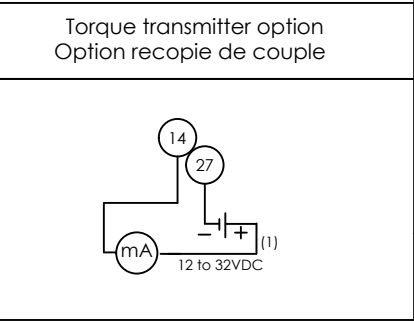

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX
TEL. +33 (0)1 34 07 71 00
FAX. +33 (0)1 34 07 71 01
www.bernardcontrols.com

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.

Projet/Project: PBCDT18005	Etude/Study:	Modification:
Dessiné par: Designed by: A.Thioune 25/02/2020	Vérifié par: Checked by: J.Benard 27/02/2020	Approuvé/Approved PROTO A.Delannes 28/02/2020
		Approuvé/Approved PROD S.Dadier 27/01/21

BT TRIPHASEE INTELLI+ THREE PHASE BT INTELLI+		
Transmetteur, HART IN Transmitter, HART IN		
WD_670139_FR_EN	Planche/Sheet: 2/2	Ind./Rev.: A