
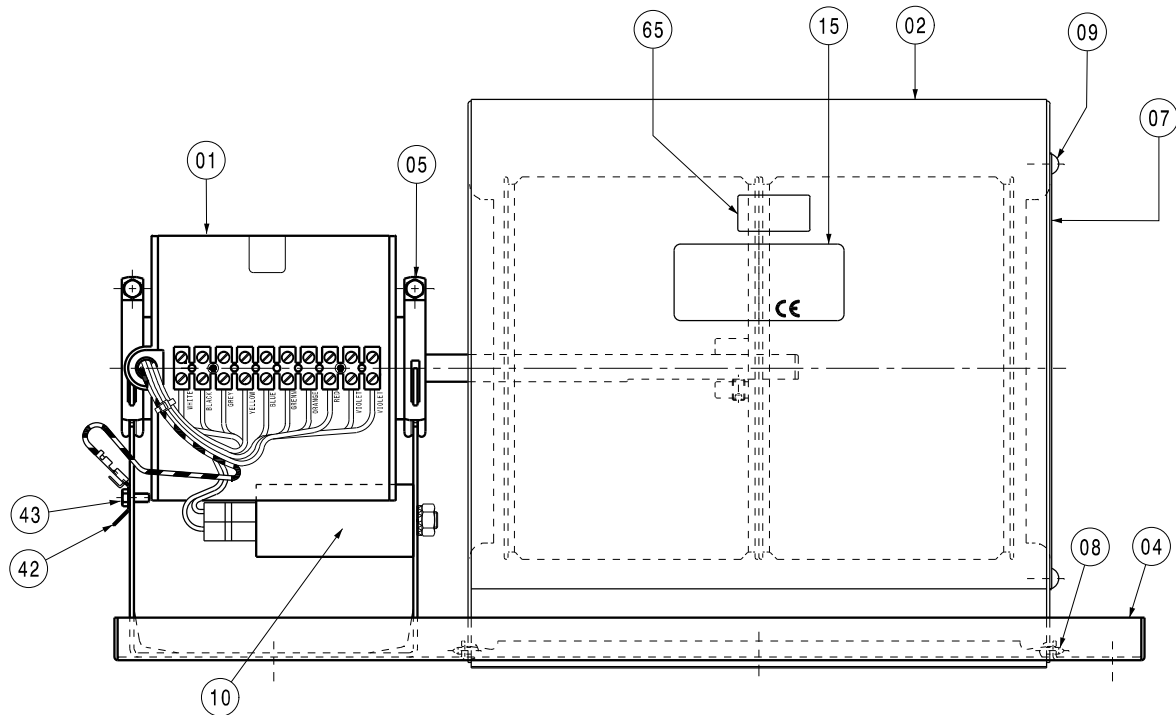
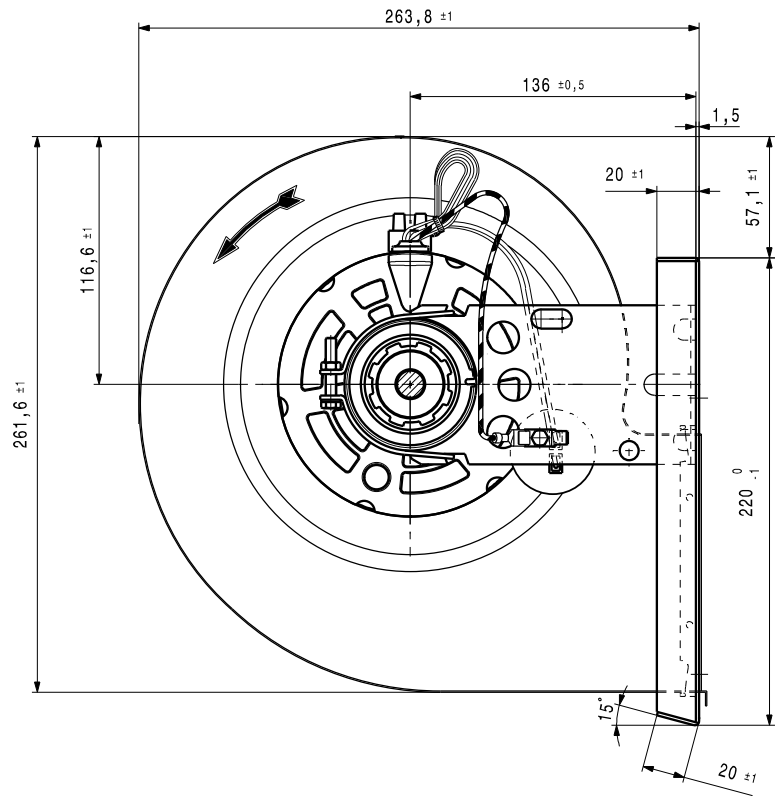


DISEGNO ESEGUITO CON
CAD
VIETATA LA MODIFICA MANUALE

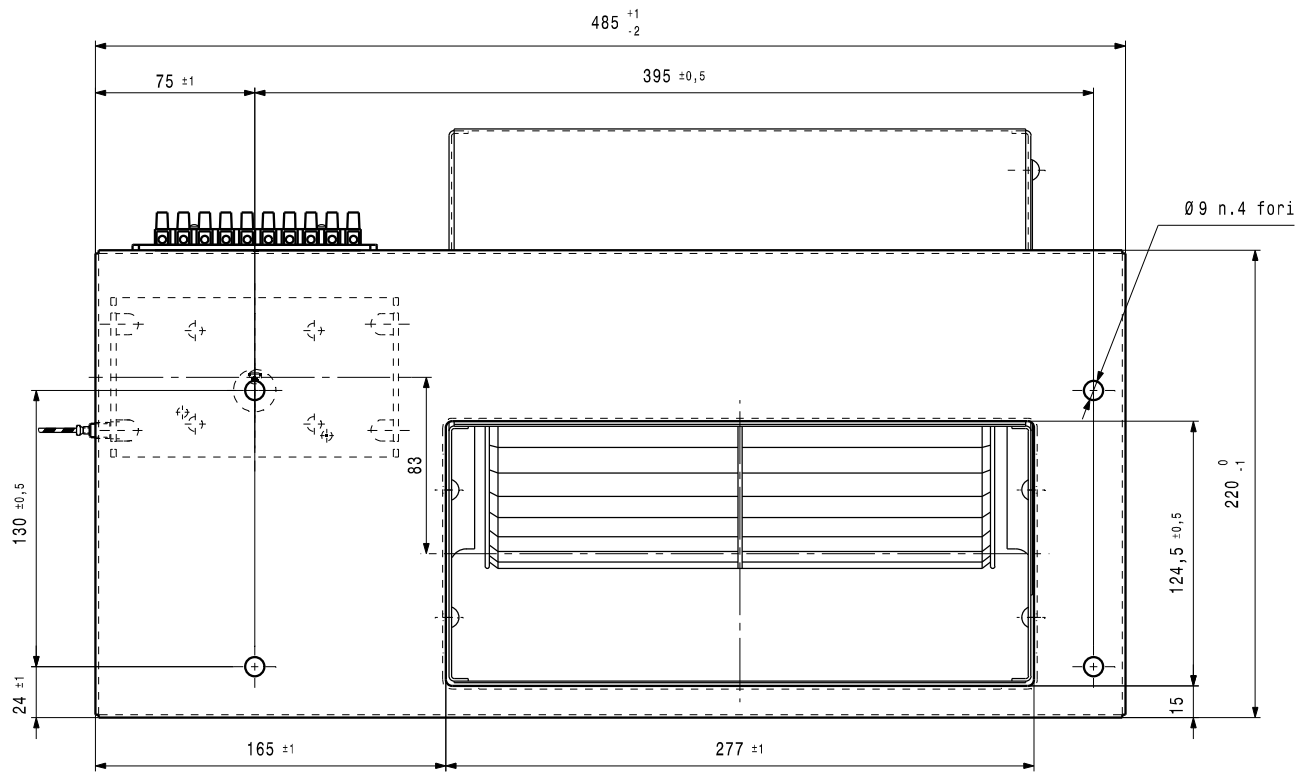

NOTE :

- 1) SERRARE LE VITI DI FISSAGGIO COCLEA CON UNA COPPIA DI 15-17Kgcm
- 2) CONTROLLARE LA SCENTRATURA ASSIALE DELLA VENTOLA , MASSIMO CONSENTITO 2mm
- 3) LA VENTOLA DEVE ESSERE CENTRATA RISPETTO AL FORO DEL BOCCAGLIO
- 4) ESEGUIRE L'EQUILIBRATURA DELLE VENTOLE A GRUPPO MONTATO
- 5) BLOCCARE I GRANI DI FISSAGGIO VENTOLA SECONDO NORMATIVA EL.UN.0075
- 6) FISSARE LE FASCETTE DI BLOCCAGGIO MOTORE SECONDO NORMATIVA EL.UN.0076
- 7) PER L'IMBALLAGGIO VEDERE SCHEMA 3-264-171

MOTORE	CLASSE "F" (ESECUZIONE A BRONZINE)
COCLEE	LAMIERA ZINCATA
SUPPORTO GRUPPO VENTILANTE	LAMIERA ZINCATA
VENTOLA N°1 (ø180X240)	ALLUMINIO
CONTR. ELETTRICO PRESCRIZIONE	G.1939/4A

Ed.	Data	Descrizione	Firma	Disegnato	Visto
D	23-05-07	AGGIORNATO GRAFICA MORSETTIERA	A.Zoncada	Sirtori	
C	13-07-06	SOSTITUITO MOTORE (ERA 4-010-1783/50)AGGIORNATO DISEGNO E TARGHETTE	A.Zoncada	Sirtori	
B	25-03-04	AGGIORNATO TAB.BILANCIATURA VENTOLE,TOLTO PASSED AGGIUNTO TARGHETTA OLOGRAFICA	M.Apruzzese	Sirtori	
A	07-08-03	AGGIUNTO SCHEMA DI IMBALLO	MARIANI	Sirtori	
MODIFICHE					

PER EQUILIBRATURA GRUPPO
VEDI NORMATIVA EL.UN.0082
GRADO DI EQUILIBRATURA
6.3



MODEL: 3FGM-CO 90-40-7V/2 CODE : 4-017-1236 230/240V ~ 50/60Hz 1,05Amax 235WIn-max 1220Rpm TH.PROT INS.CL.F C=4µF 450VL (FGFM47TB0038S)	WHITE COMMON BLACK MAX-1VEL GREY 2VEL YELLOW 3VEL BLUE 4VEL GREEN 5VEL ORANGE 6VEL RED WIN-7VEL VIOLET T.K. BROWN T.K. BROWN C YELLOW/GREEN
--	--

Per quote senza tolleranza normativa UNI EN 22768-mK	Trattamento Materiale	A2	Edizione
Firma TROPE V. Data 17/01/03 Visto T.Sirtori Scala	Gruppo ventilante Tipo: 3FGM-CO 90-40-7V/2	Peso Kg N° Rif. 4-017-1207	D
4-017-1236			