

Palazzoli spa Brescia - Italy	SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC				disegno voce modello tabella codice
data 30/10/2026	d. VD	v.	scala	SP225044	
toll. non quotate					
trattamento					

SPINA MOBILE 2P+T 200÷250V 50÷60Hz IP44


INT. AUT. TERMO-MAGN. 32A 2P 6KA
BLOCCO DIFFERENZIALE
32A 2P Id=30mA (classe AC)
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

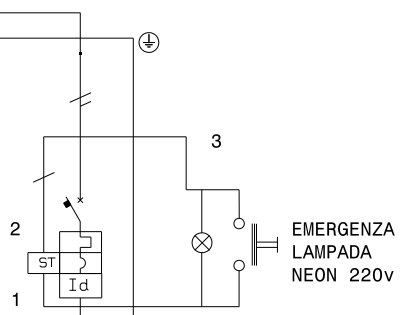

EMERGENZA
LAMPADA
NEON 220v

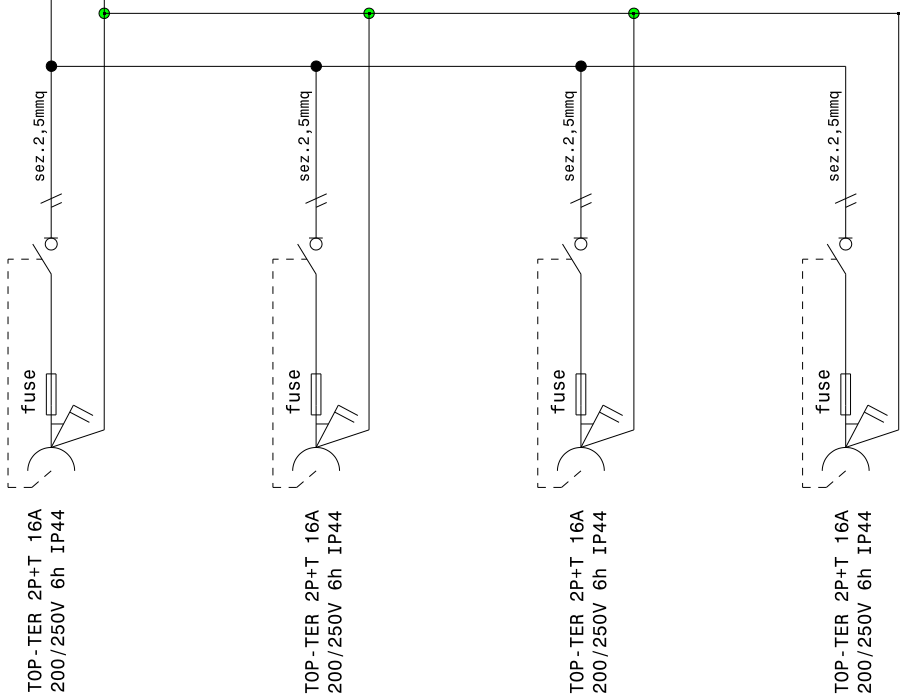

FATTORE DI CONTEMPORANEITA'TOTALE	RDF= 0,5
CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA	Icc= 6kA
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA	In= 32A
TENSIONE NOMINALE Un	V= 200V-250V
NORMA DI RIFERIMENTO EN 61439-1: 2011	EN 61439-4: 2011
FREQUENZA NOMINALE fn	HZ= 50/60
SISTEMA DI NEUTRO	TNS
GRADO DI PROTEZIONE	IP65

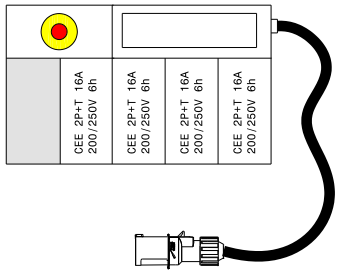

CABLE H07RN-F 3X6sqm L25M



NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP44
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.TO C.TO PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA		DATA	FIRMA
			vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA` - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI